

LinkWare™ Live 계정을 설정하는 방법

단계 1: 계정 소유자를 식별

LinkWare Live 계정 소유자를 식별 기본값으로, 계정 소유자는 계정 관리자이기도 합니다. 소유자는 여러 관리자를 할당할 수 있습니다.

단계 2: 마스터 계정 만들기

- a. 다음 지침에 따라 LinkWare Live 계정 만들기: linkwarelive.com/signup
- b. "조직" 이름을 분명한 타이틀로 변경합니다. 예: "Acme Technologies"
- i. 로그인 -> 화면의 오른쪽에 있는 자신의 이름을 클릭 -> 계정 설정을 선택합니다
- ii. 회사 정보 편집을 클릭합니다
- iii. 이름 텍스트 필드에 새로운 이름을 입력합니다
- iv. 변경 사항 저장을 클릭합니다

모범 사례:

- 대규모 조직의 경우, FlukeTesters@AcmeTech.com 같은 전용 이메일 주소를 가진 계정을 만드는 것이 좋을 것입니다.
- 식별된 소유자는 이 이메일 주소로 수신한 이메일을 확인할 수 있어야 합니다.
- 이는 식별된 계정 소유자가 회사를 그대로 남겨 놓을 경우, 그 이메일은 비활성화될 수 있고 LinkWare Live 계정은 업데이트와 이용에 대한 이메일을 보낼 수 없을 것이기 때문입니다.

단계 3: 계정에 사용자를 초대합니다

- a. 테스트 기술자, PM, 수석 테스트 기술자를 계정에 초대합니다
 - i. 사람들 -> 사용자 추가로 이동합니다
 - ii. 쉼표로 구분하여 사용자의 이메일 주소를 입력합니다
 - iii. 사용자 초대를 클릭합니다
- b. 초대된 사용자는 조직에 가입하기 위한 이메일을 받습니다
 - i. 그 사용자가 이미 계정을 가지고 있는 경우에 사용자가 추가됩니다.
 - ii. 사용자가 계정을 가지고 있지 않는 경우에는 이메일에서 등록하고 가입하기 위한 링크를 제공합니다

단계 4: 관리 권한 할당

- a. 계정 소유자는 사람들을 클릭하여 사용자 목록으로 갈 수 있습니다
- b. 관리자 권한을 할당하고자 하는 사용자를 클릭합니다
- c. 관리자 권한 허용 체크 박스를 선택하고 변경 사항 저장을 클릭합니다

참고: 관리자가 갖는 권한:

- a. 계정에서 결과 및 프로젝트 삭제
- b. LinkWare Live Professional 라이선스를 사용자에게 할당


단계 5: LinkWare Live Professional 라이선스 할당

이제 계정 관리자들은 프로젝트의 생성 및 설정을 책임지는 사용자들에게 LinkWare Live Professional 라이선스를 할당할 수 있습니다 (테스트 구성 설정 및 케이블 ID).

- a. 사람들을 클릭합니다
- b. 라이선스를 할당하고자 하는 사용자를 클릭합니다 (예: PM, 수석 기술자)
- c. 할당되는 라이선스 드롭다운에서 **LinkWare Live Professional**을 선택합니다
- d. 변경 사항 저장을 클릭합니다

참고: LinkWare Live Professional 라이선스를 가진 사용자들이 행사할 수 있는 권한:

- i. 프로젝트 설정 생성 (테스트 구성 및 케이블 ID)
- ii. 제한 또는 케이블 ID가 규정된 것과 다른 경우, 프로젝트에 동기화되는 테스트 결과를 수락 및 거부.

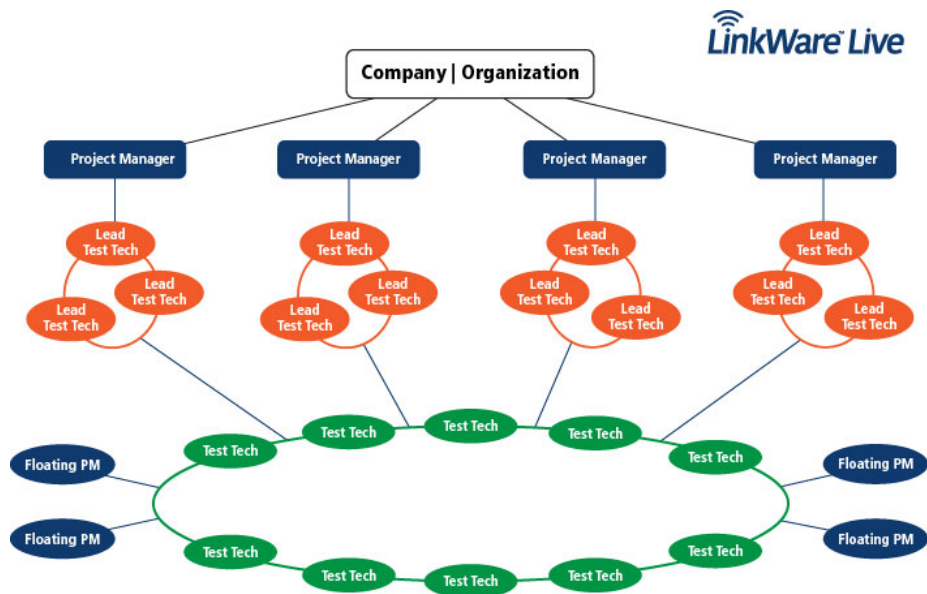

Fluke Networks에 대하여

Fluke Networks는 중요한 네트워크 배선 인프라의 설치 및 정비를 하는 전문가를 위한 인증, 문제 해결 및 설치 도구 분야에서 세계적인 선도 기업입니다. 최고급 데이터 센터를 위한 설치부터 혹독한 기후 하의 복구 서비스에 이르기까지, 당사의 전설적 신뢰성 및 독보적 성과의 결합은 고객의 모든 작업이 효율적으로 달성되는 것을 보장합니다. 기업의 주력 제품은 현재까지 1,400백만 이상의 결과가 업로드된 혁신적인 세계 제일의 클라우드 연결 케이블 인증 솔루션인 LinkWare™ Live를 포함하고 있습니다.

1-800-283-5853 (US & Canada)

1-425-446-5500 (국제)

<http://www.flukenetworks.com>

Descriptions, information, and viability of the information contained in this document are subject to change without notice.

Revised: 2020년 2월 27일 9:42 AM

Literature ID: 7000652B

© Fluke Networks 2018